

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. §73 VwVfG)

Der Plan hat satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde.....

Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens 1 Woche vor Auslegung ortsüblich bekanntgegeben worden.

**Gemeinde**



## Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom ..... 20.....

**Planfeststellungsbehörde**



## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes  
haben satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20.....

bis ..... 20.....

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**



# Mastschemazeichnungen

110-kV-Hochspannungsfreileitung  
Breckenheim - Bierstadt, Bl. 3063  
Abschnitt: Pkt. Breckenheim – Pkt. Kloppenheim

Hinweis:


Stand: 30.07.2021

Inhalt: Seite 1 - 4

**eqos**  
Energie

**Syna** 

**Mastgrundtyp A77-11-22**  
**110-kV-Abspannmast**  
**(ABZW4)**

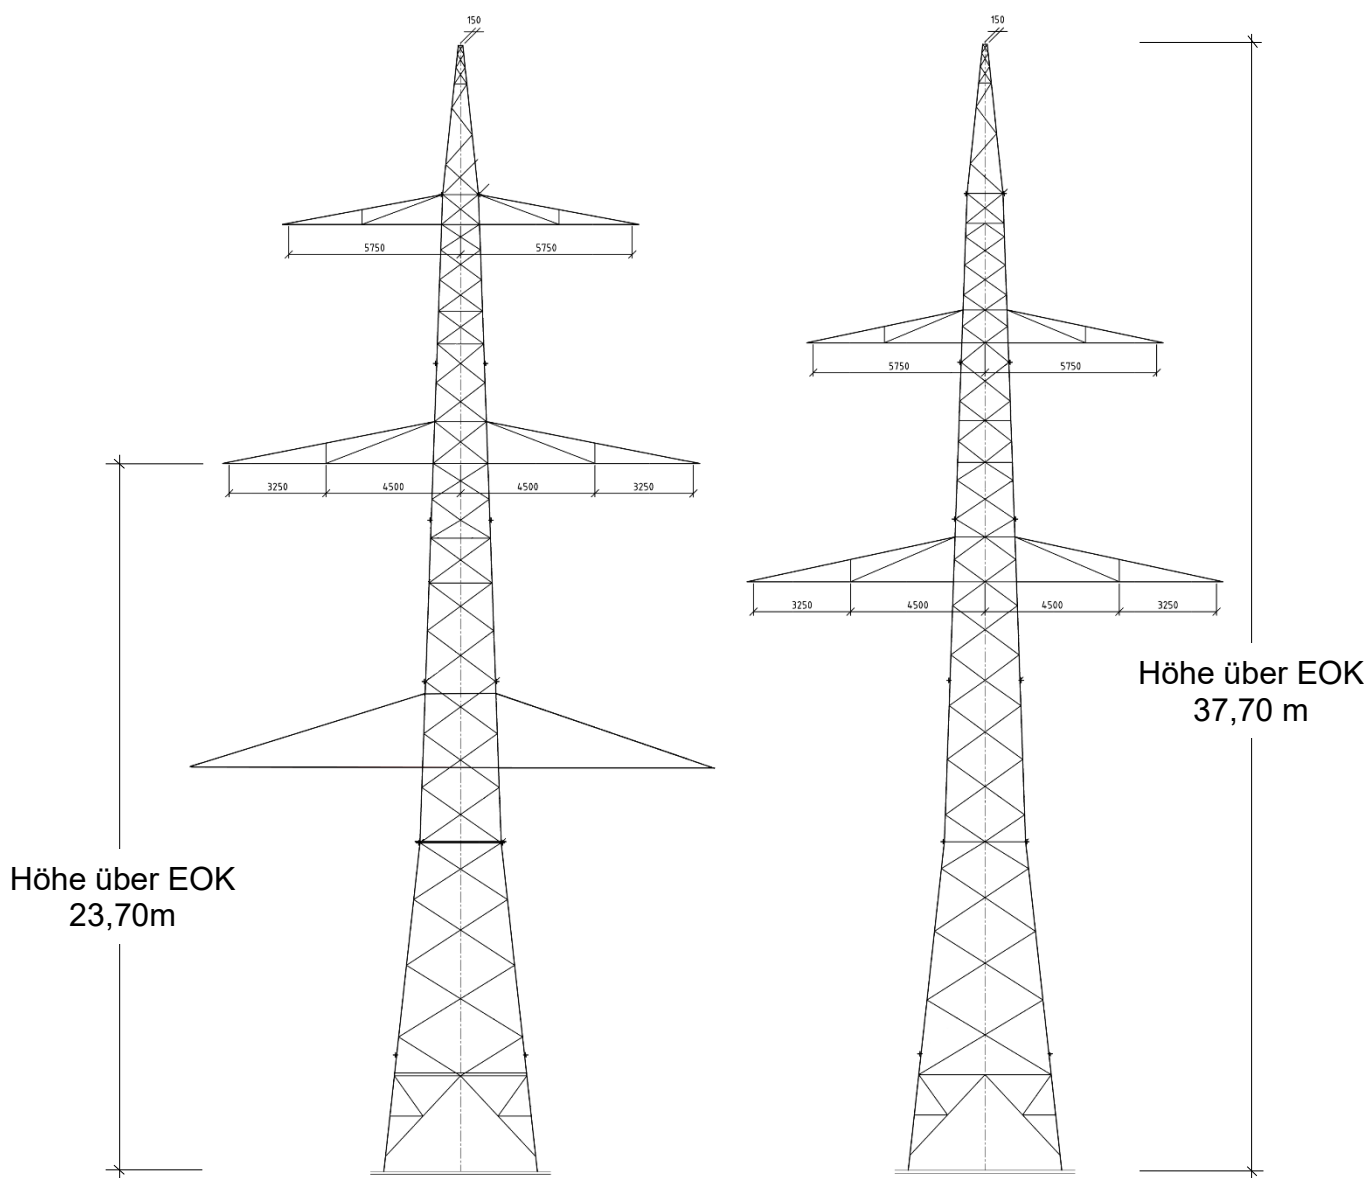


Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter

Schemazeichnung der Masten


Anhang 4.1  
Blatt 2 von 4

**Mastgrundtyp A2/07/ZB**  
**110-kV-Abspannmast**  
**(WA140 / WA160)**

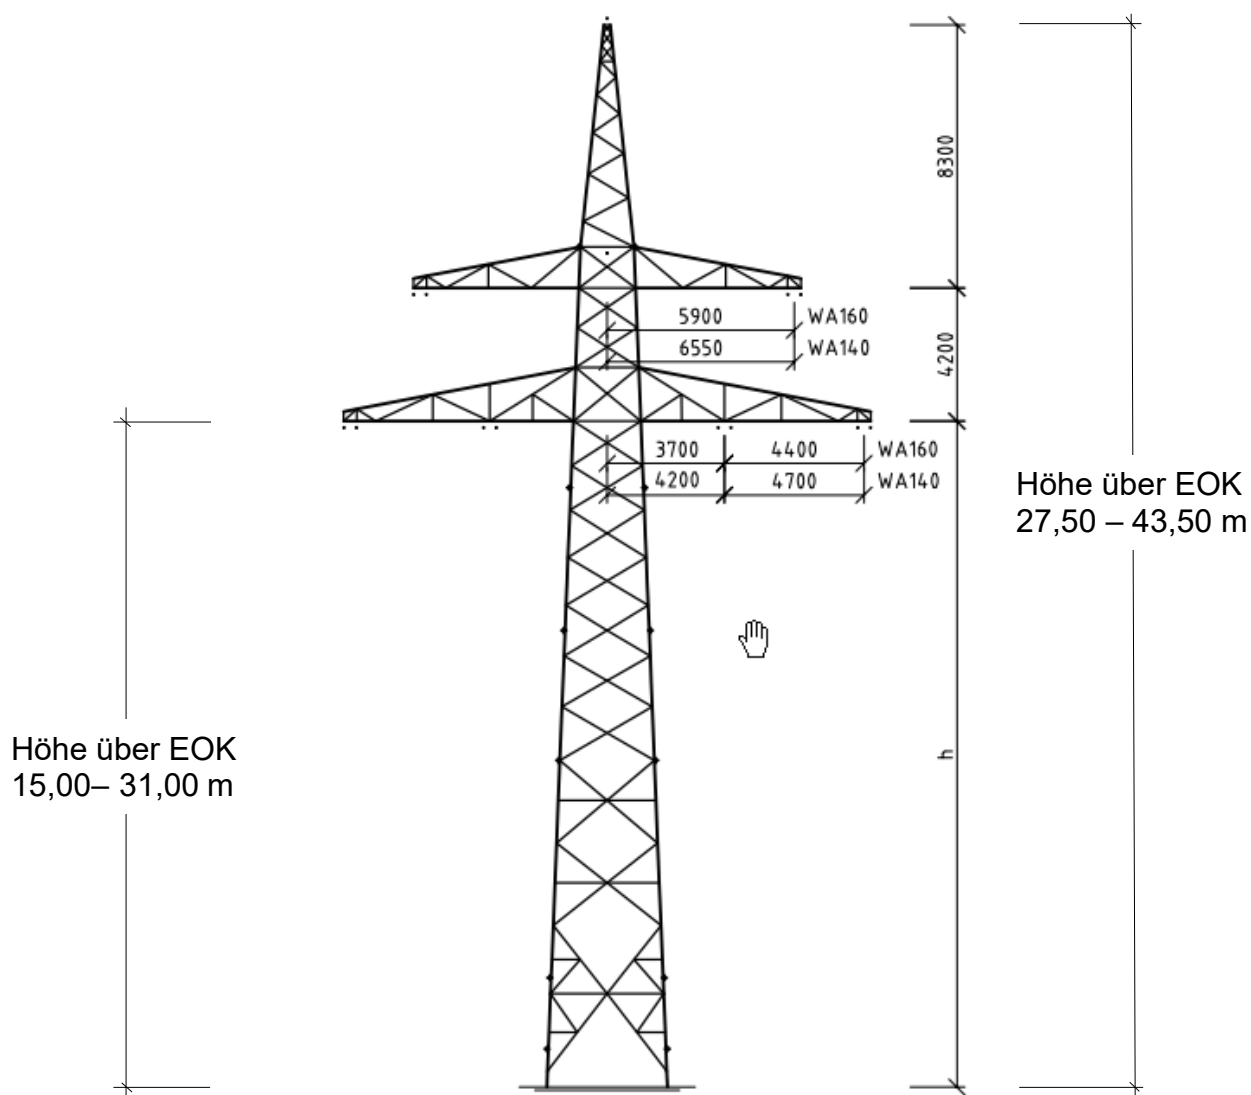


Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter

**Mastgrundtyp A2/07/ZB**  
**110-kV-Tragmast**  
**(T1)**

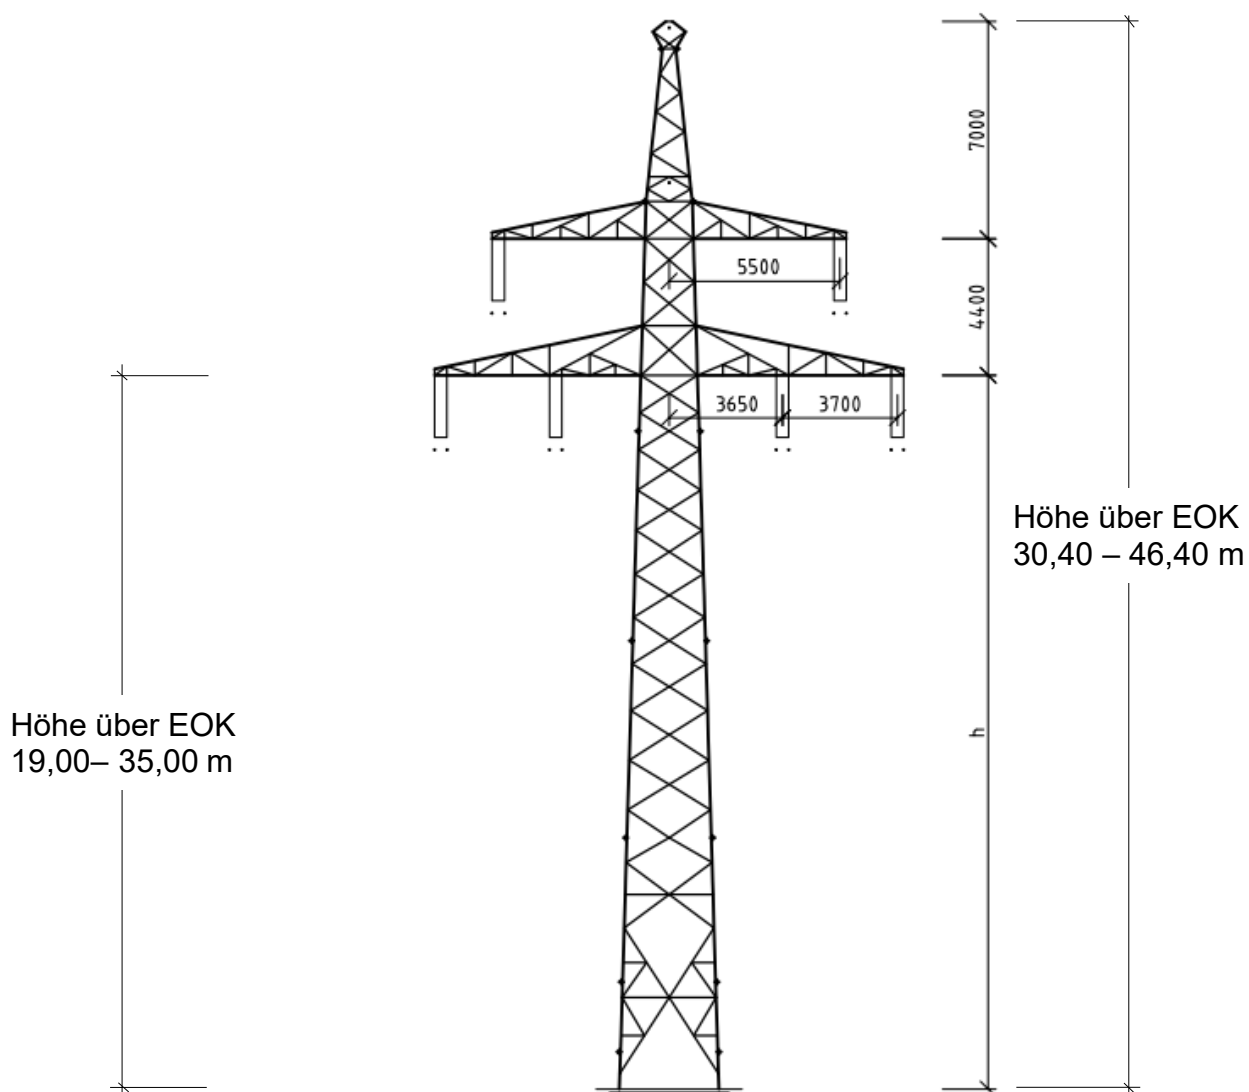

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter

**Mastgrundtyp A66SB-16-22**  
**110-kV-Kabelendmast**  
**(KE)**

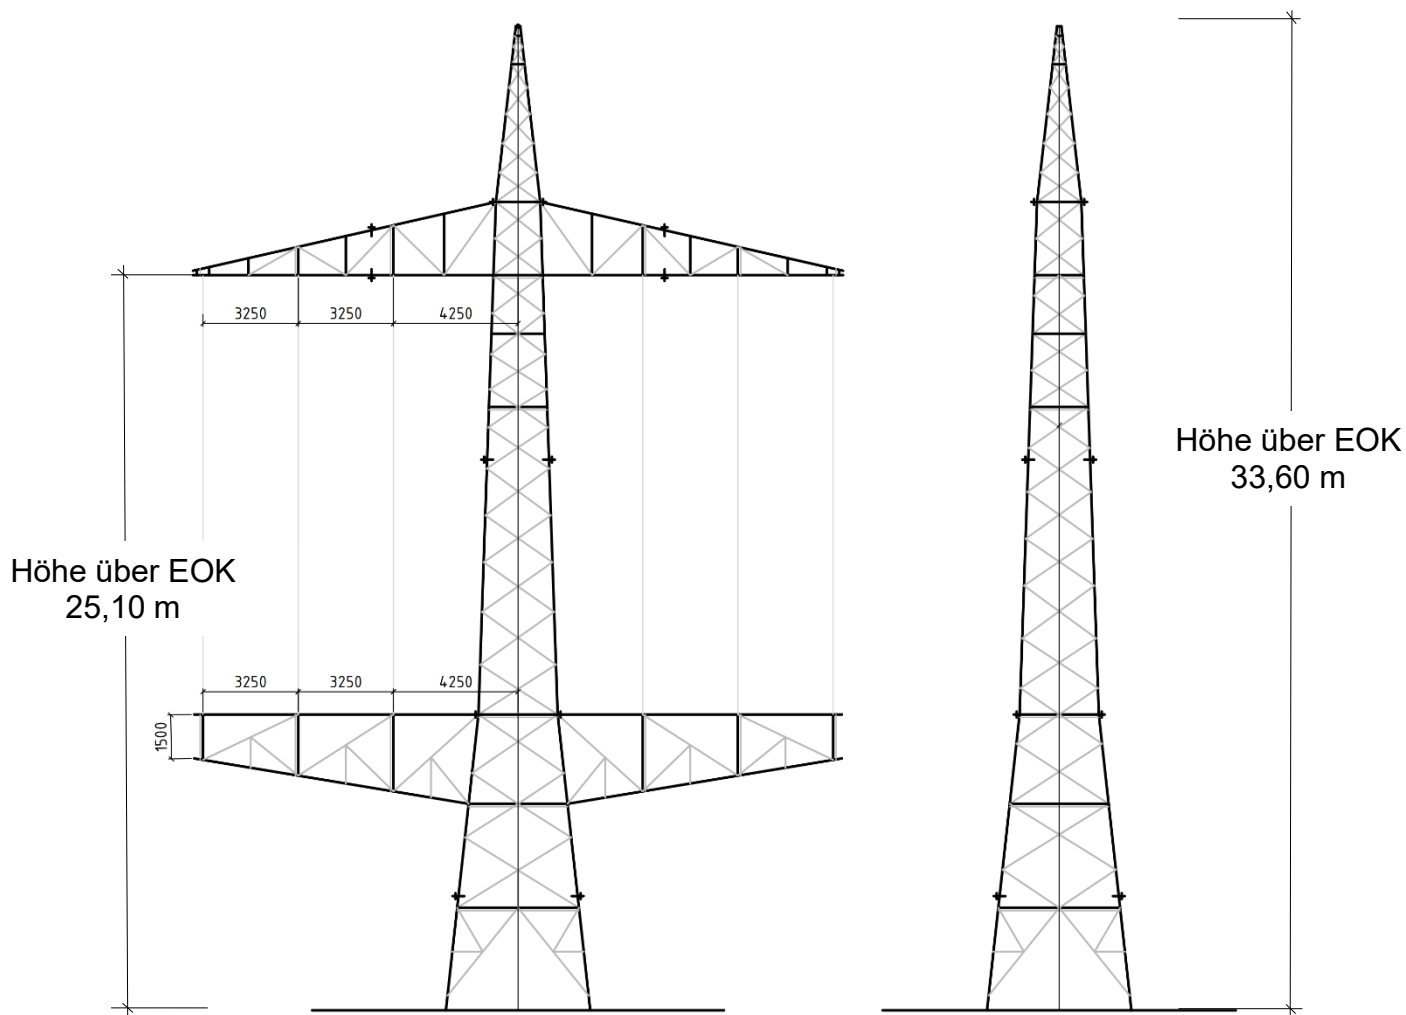

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter