

westnetz

Wir sind das Netz der
westenergie

Änderung der
110-kV-Hochspannungsfreileitung

Pfungstadt – Biebesheim (Bl. 0798)

durch Leistungserhöhung
mit Hochtemperaturleiterseilen

Planfeststellungsverfahren
Anlage 03 – Schemazeichnungen der Maste


Westnetz GmbH
Spezialservice Strom
Genehmigungen
Florianstr. 15 - 21
44139 Dortmund

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS.....	II
MASTGRUNDTYP A77-T.....	1
MASTGRUNDTYP D4-WA	2
MASTGRUNDTYP A26-WA/WE.....	3
MASTGRUNDTYP A27-T.....	4
MASTGRUNDTYP A27-WA/WE.....	5


110-kV-Tragmast Mastgrundtyp A77-T

geplante Neubaumaste 1015 und 1020 der Bl. 0798

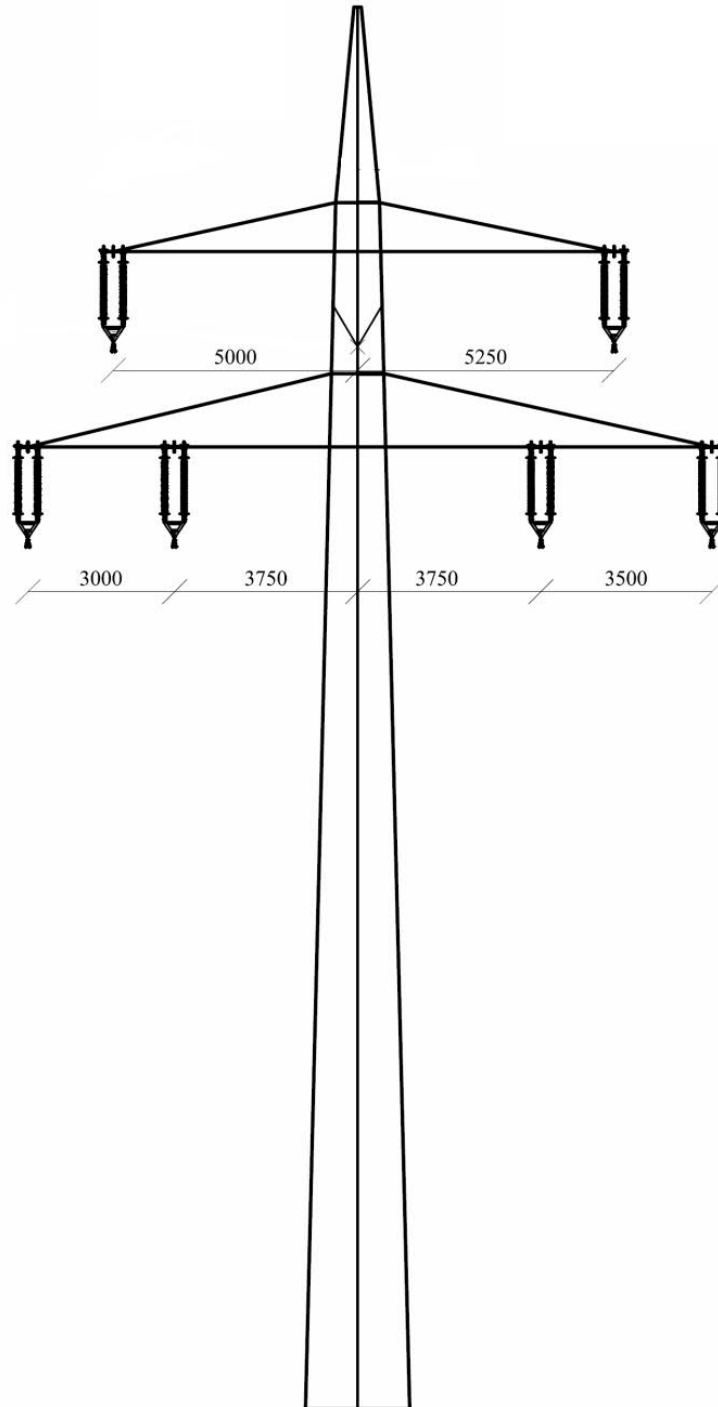


380-kV-Abspannmast mit 110-kV-Quertraverse Mastgrundtyp D4-WA

Bestandsmast – nachrichtlich

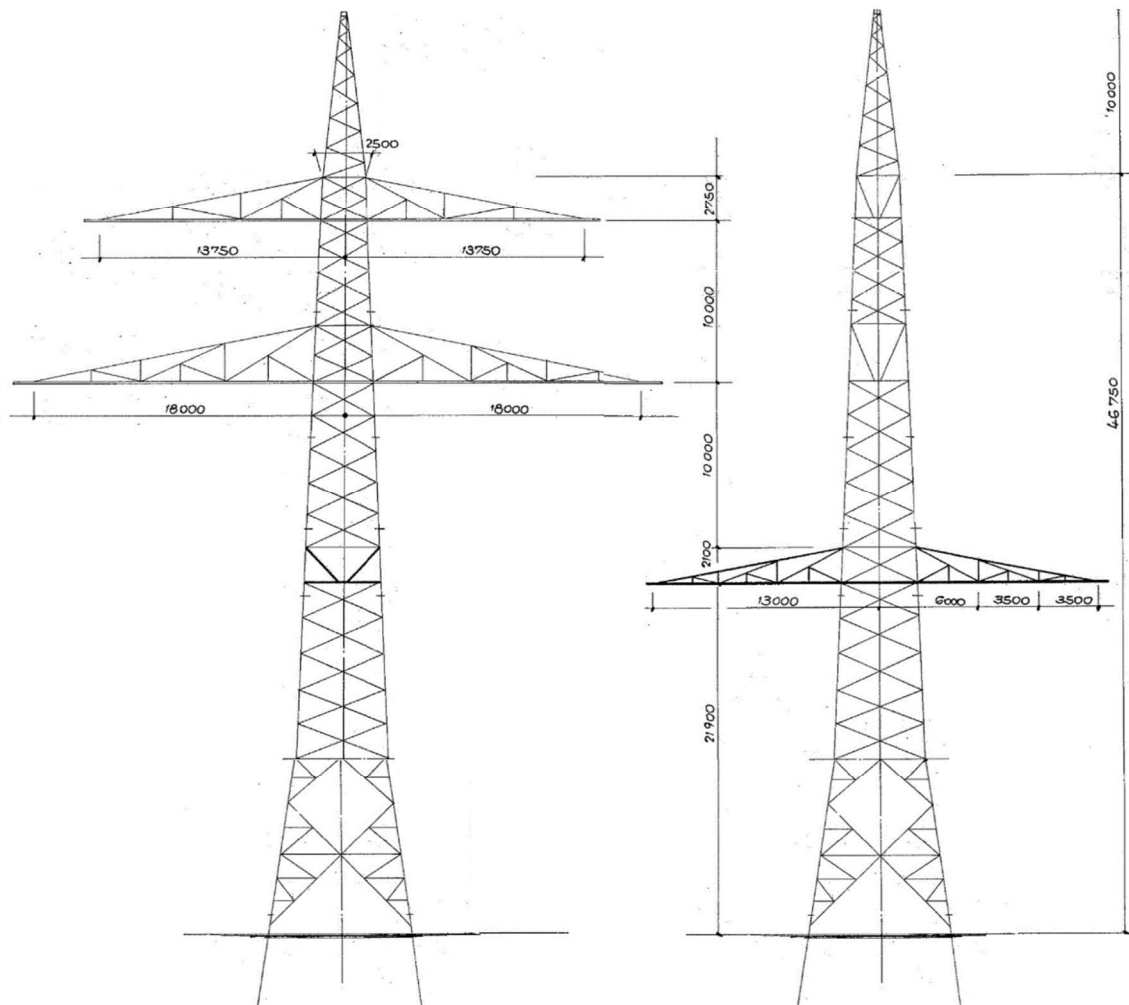


110-kV-Abspannmast
Mastgrundtyp A26-WA/WE

Bestandsmast – nachrichtlich

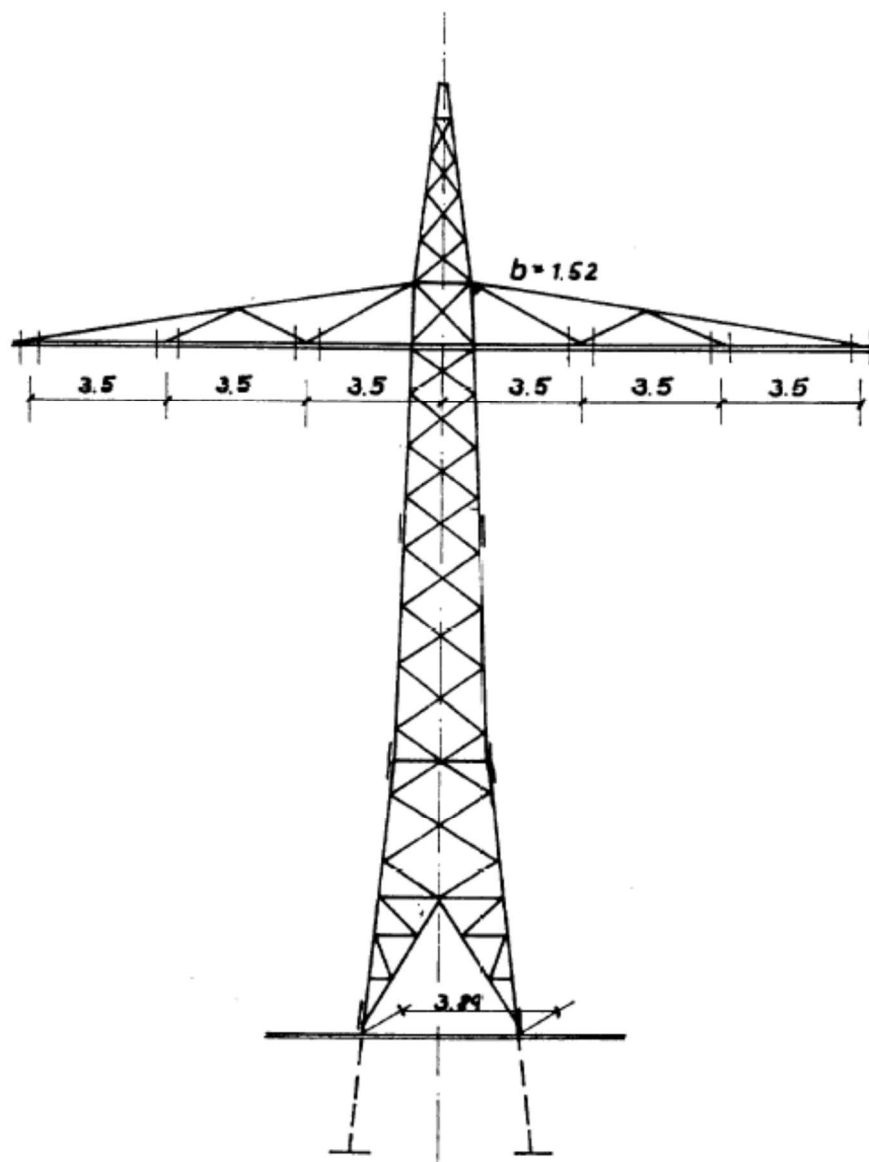

110-kV-Tragmast Mastgrundtyp A27-T

Bestandsmast – nachrichtlich

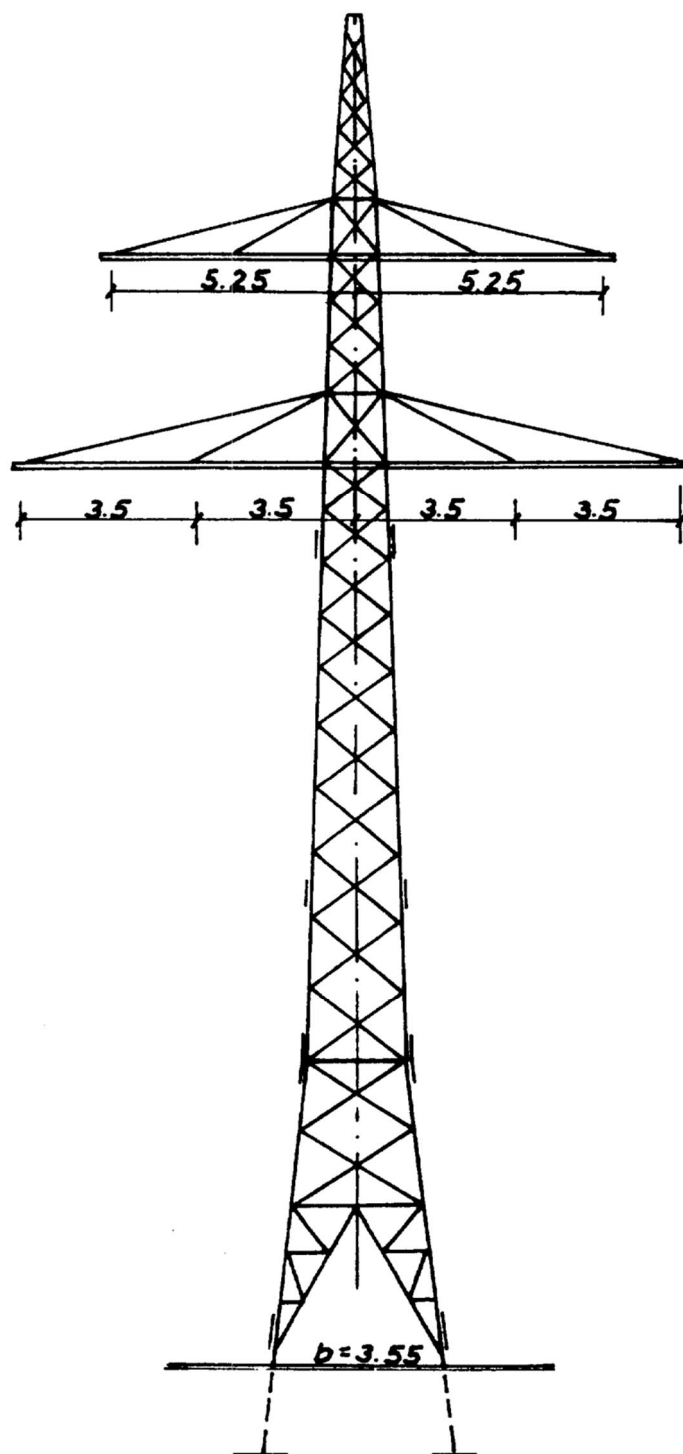

110-kV-Abspannmast
Mastgrundtyp A27-WA/WE

Bestandsmast – nachrichtlich

