



Spannungsumstellung 20-kV auf 110-kV 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Nied - Griesheim, Bl.3027

Übersichtsplan 1 : 5000

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20
bis 20

in der Gemeinde
Gemeinde
Stempel


Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20
Planfeststellungsbehörde
Stempel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))
Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes vom 20
haben ausgelegen in der Zeit bis 20

in der Gemeinde
Gemeinde
Stempel

Zur Plananfertigung verwendete DGK 5: ALKIS Daten Stand der Schutzausweisungen: 05/2021

Stand:	30.07.2021	-/-
Erstellt:	10.02.2021	SPIE/Ju
Inhalt:	Planung	

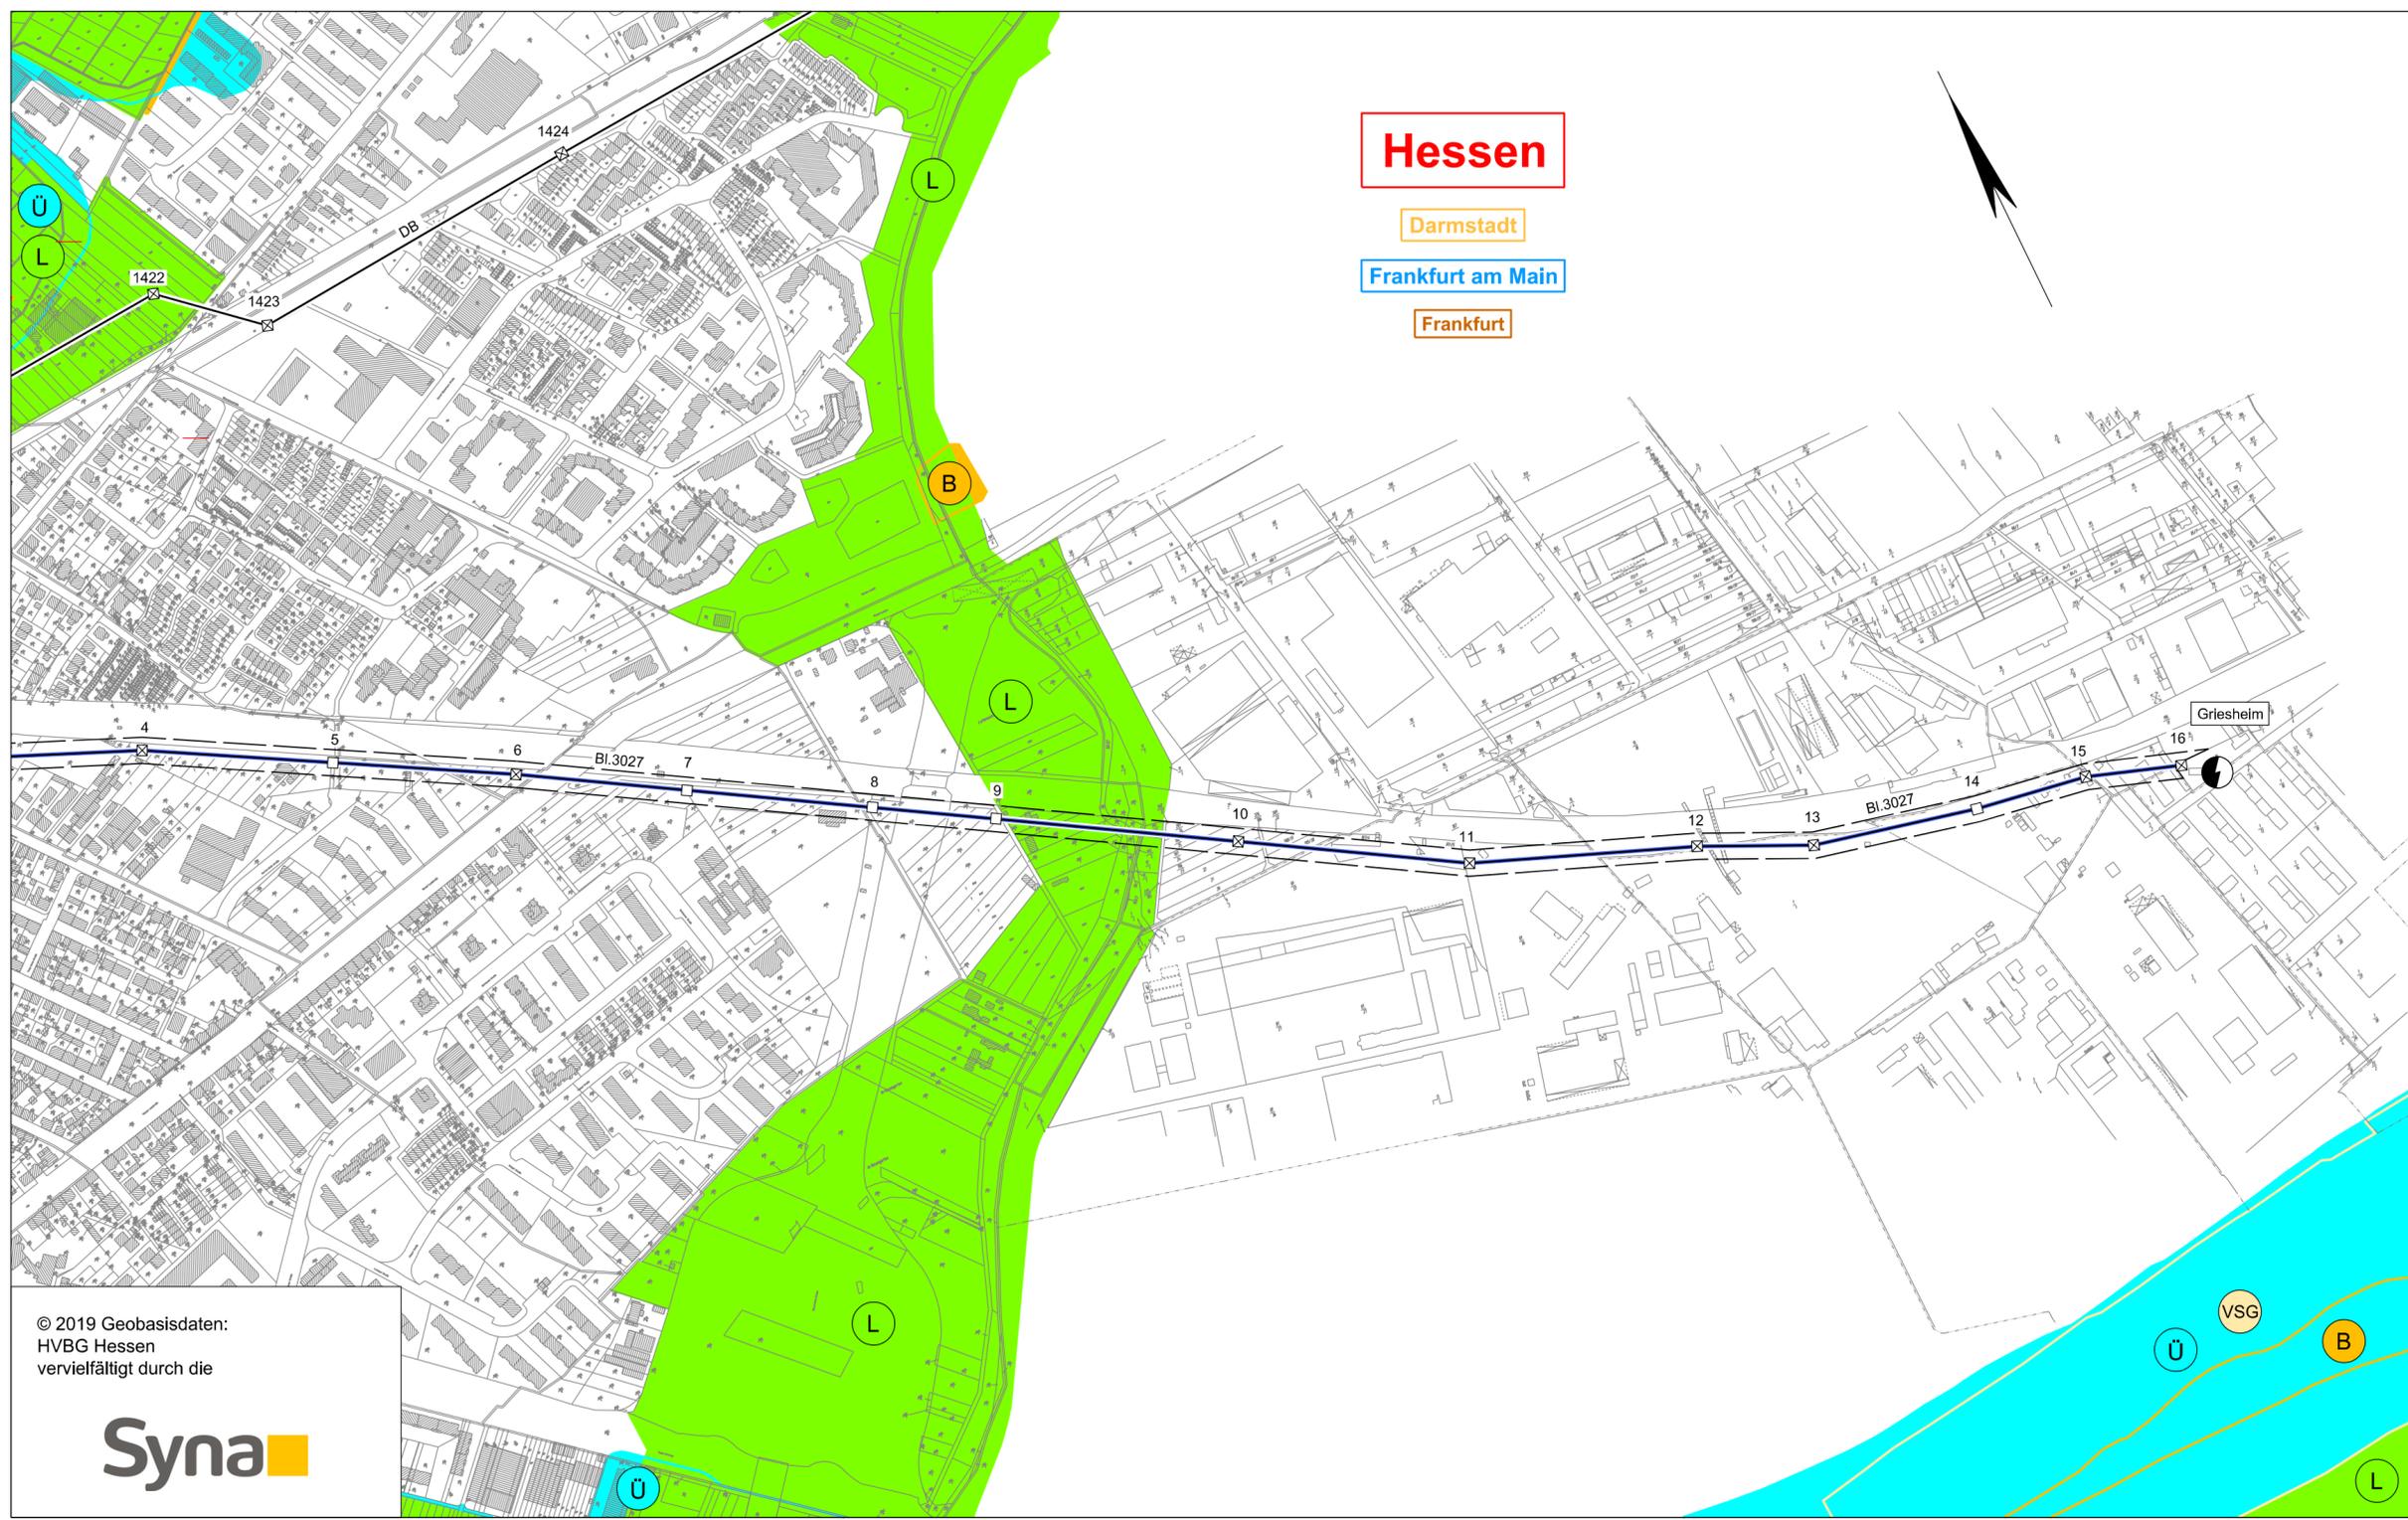

Hessen
Darmstadt
Frankfurt am Main
Frankfurt



- ### Legende
- Landesgrenze
 - Reg.- Bez. Grenze
 - Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
 - Umspannanlage (Bestand)
 - Tragmast (vorhanden) mit Leitungssache
 - Abspannmast (vorhanden) mit Leitungssache
 - Tragmast (geplant) mit Leitungssache
 - Abspannmast (geplant) mit Leitungssache
 - Gepl. Tragmast am Altstandort und gepl. Leitung in vorh. Achse
 - Gepl. Abspannmast am Altstandort und gepl. Leitung in vorh. Achse
 - Abzubauender Tragmast und abzubauende Leitung
 - Abzubauender Abspannmast und abzubauende Leitung
 - Spannungsumstellung von 20 auf 110-kV

- FFH-Gebiet
- Vogelschutzgebiet
- Naturschutzgebiet
- Landschaftsschutzgebiet
- Naturdenkmal
- geschützter Landschaftsbestandteil
- gesetzlich geschütztes Biotop (§ 30 BNatSchG)
- Wasserschutzgebietszone
- Überschwemmungsgebiet
- Archäologische Verdachtsfläche
- Archäologische Fundstelle
- Altlastenfläche
- Altlastenstandort

© 2019 Geobasisdaten:
HVBG Hessen
vervielfältigt durch die
Syna