

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. §73 VwVfG)

Der Plan hat satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 2021

bis ..... 2021

in der Gemeinde.....

Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens 1 Woche vor Auslegung ortsüblich bekanntgegeben worden.

**Gemeinde**

Siegel

**Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde**

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom ..... 2021

**Planfeststellungsbehörde**

Siegel

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes  
haben satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom ..... 2021

bis ..... 2021

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

# Mastschemazeichnungen

110-kV-Hochspannungsfreileitung  
**Höchst – Bommersheim, Bl. 3019**  
Abschnitt: Pkt. Nied – Pkt. Eschborn

Hinweis:

Stand:

30.07.2021


Inhalt:

Seite 1 - 3




Schemazeichnung der Masten

## Mastgrundtyp AA61 110-kV-Abspannmast (WA1/WA2/WA3/WA5)

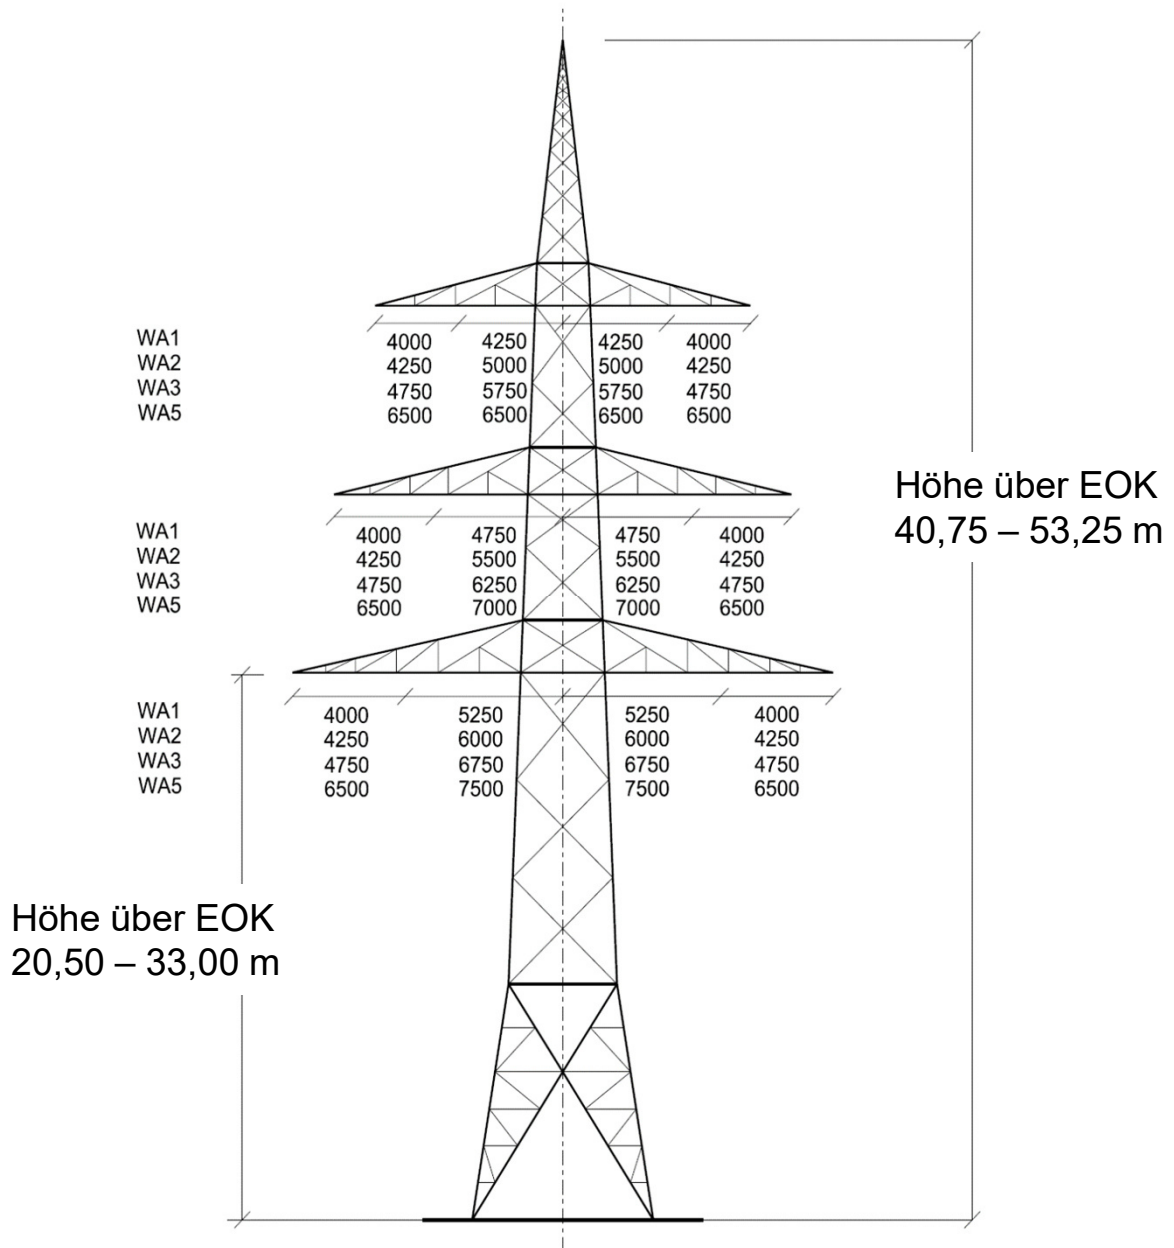

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
 Maßangaben in Millimeter


# Mastgrundtyp AA61 110-kV-Tragmast (T1)

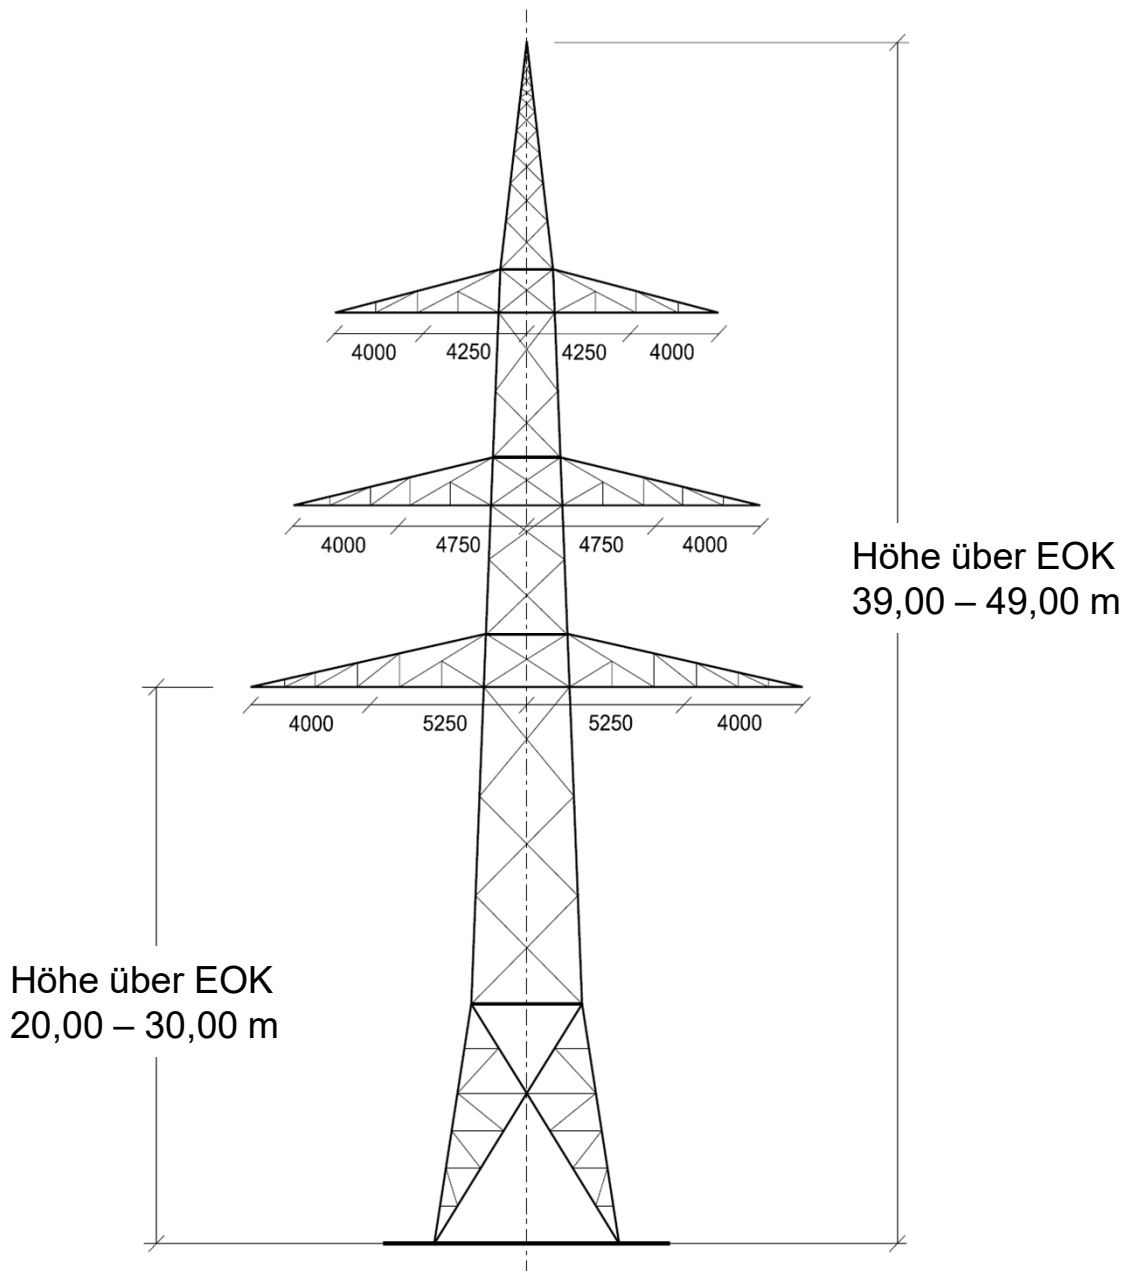

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter

Schemazeichnung der Masten

# Mastgrundtyp AA61 110-kV-Abzweigmast (ABZW3)

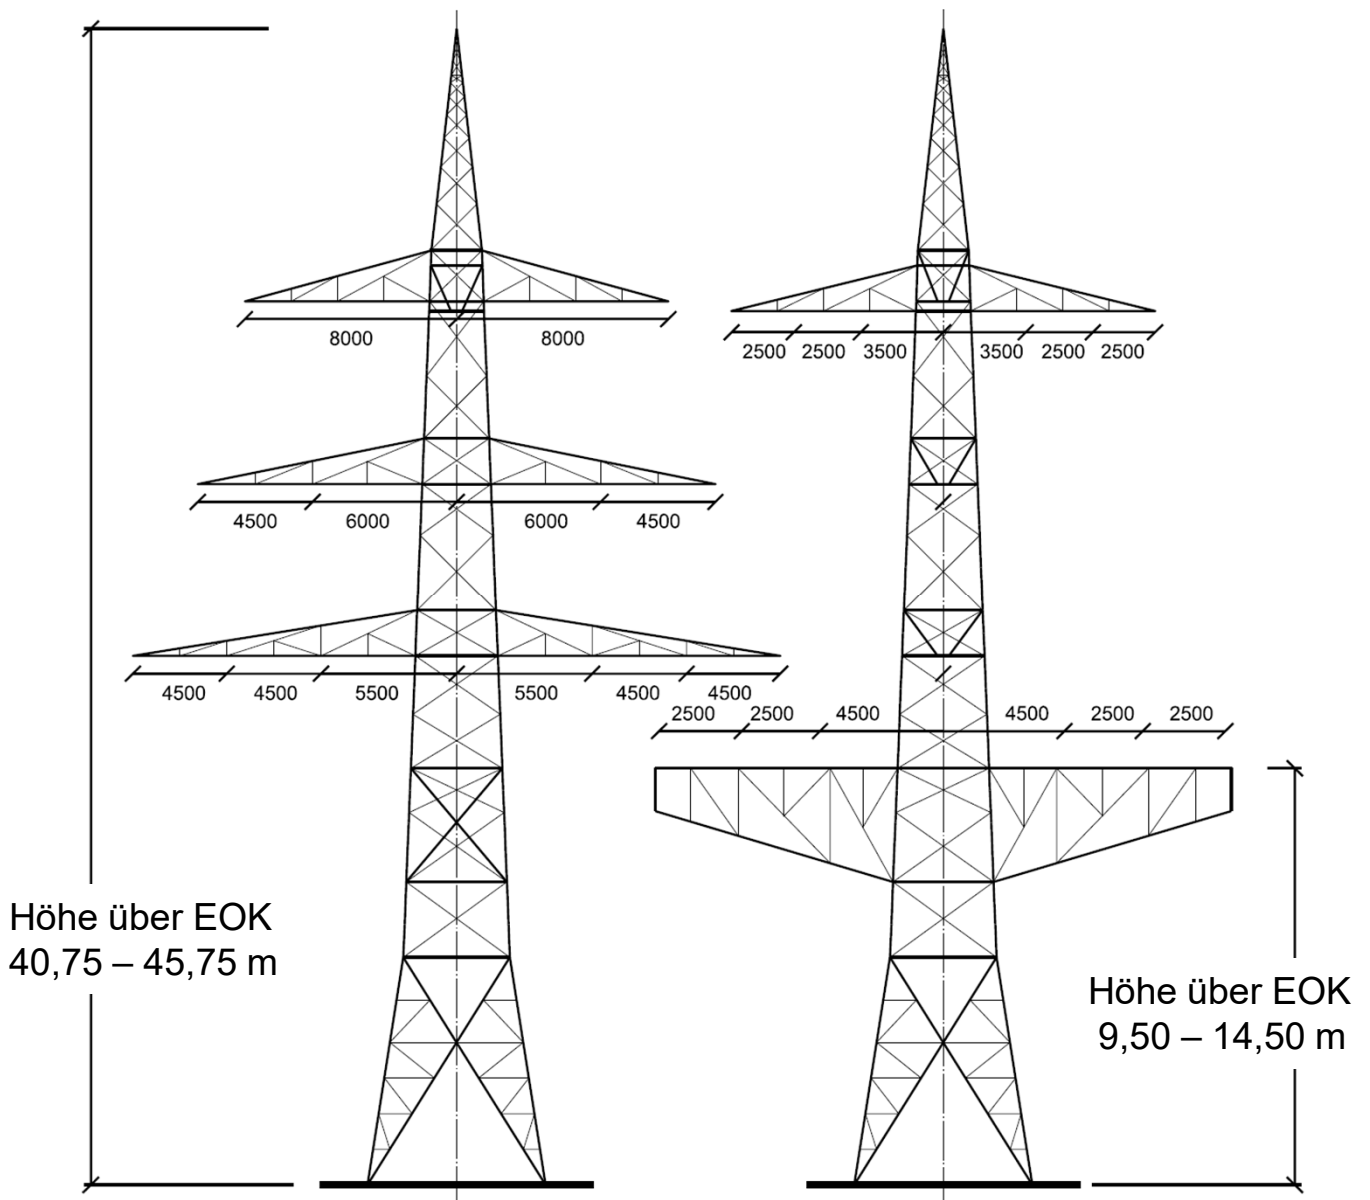

Schemazeichnung (ohne Maßstab)  
Maßangaben in Millimeter