

Fundamentskizzen

Ersatzneubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung
zwischen Pkt. Nied - Pkt. Eschborn

110-kV-Hochspannungsfreileitung Höchst - Bommersheim (Bl.3019)

Abschnitt: Pkt. Nied - Pkt. Eschborn

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...

Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Hinweis:


Stand: 30.07.2021

Inhalt: Seite 1 - 2



110-kV-Hochspannungsfreileitung Höchst – Bommersheim (Bl.3019)
Abschnitt: Pkt. Nied – Pkt. Eschborn


Plattenfundament

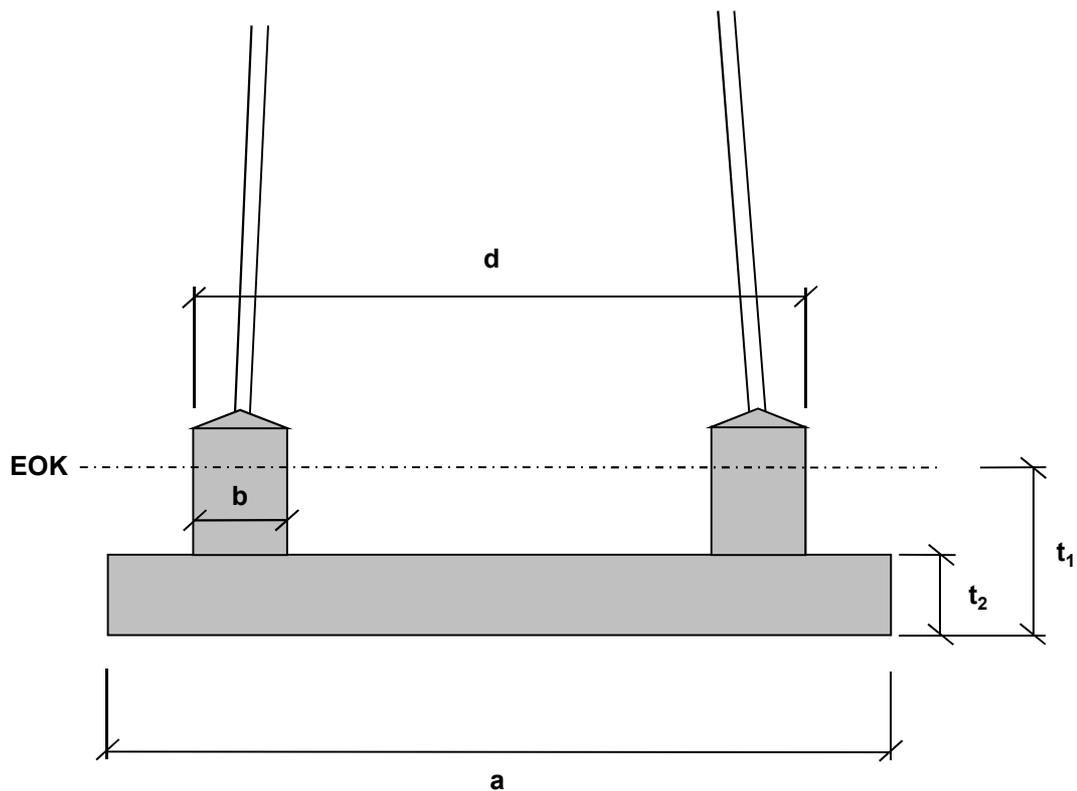

- EOK = Erdoberkante
- a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t₁ = Gründungstiefe des Fundamentes
- t₂ = Dicke der Fundamentplatte

110-kV-Hochspannungsfreileitung Höchst – Bommersheim (Bl.3019)
Abschnitt: Pkt. Nied – Pkt. Eschborn

Einfachbohrpfahl- fundament

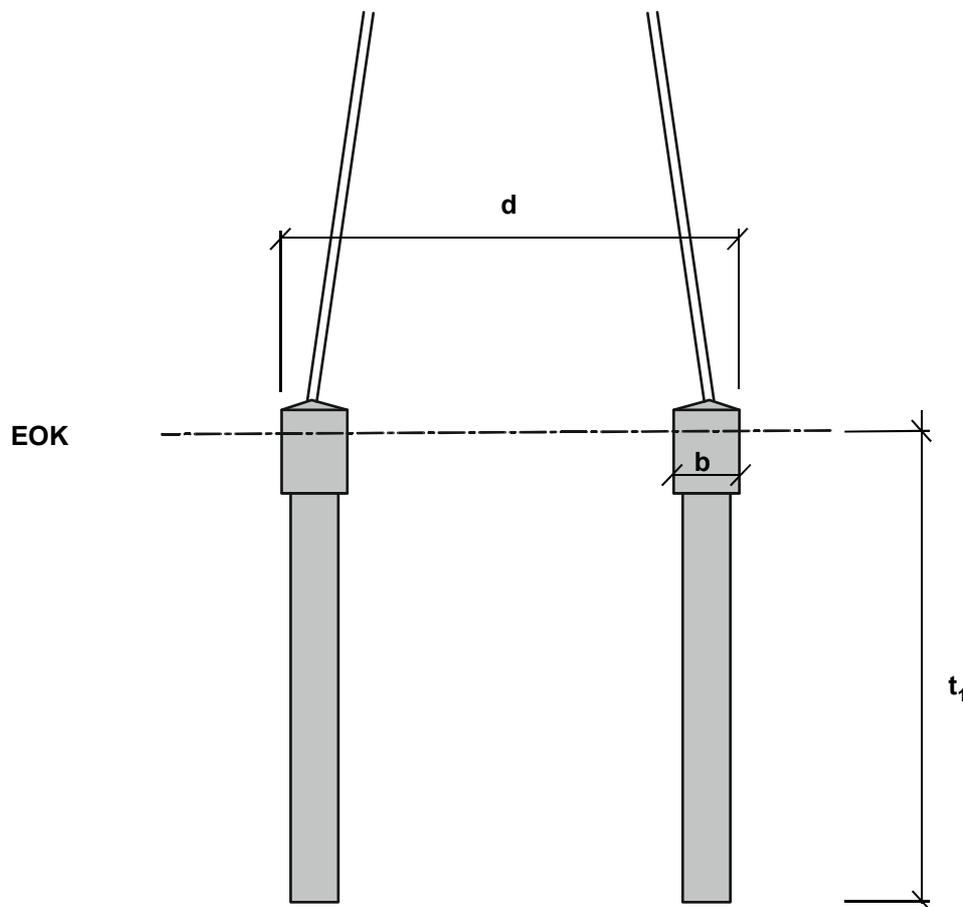

- EOK = Erdoberkante
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes