




Schnitt A-A
Maßstab 1 : 100

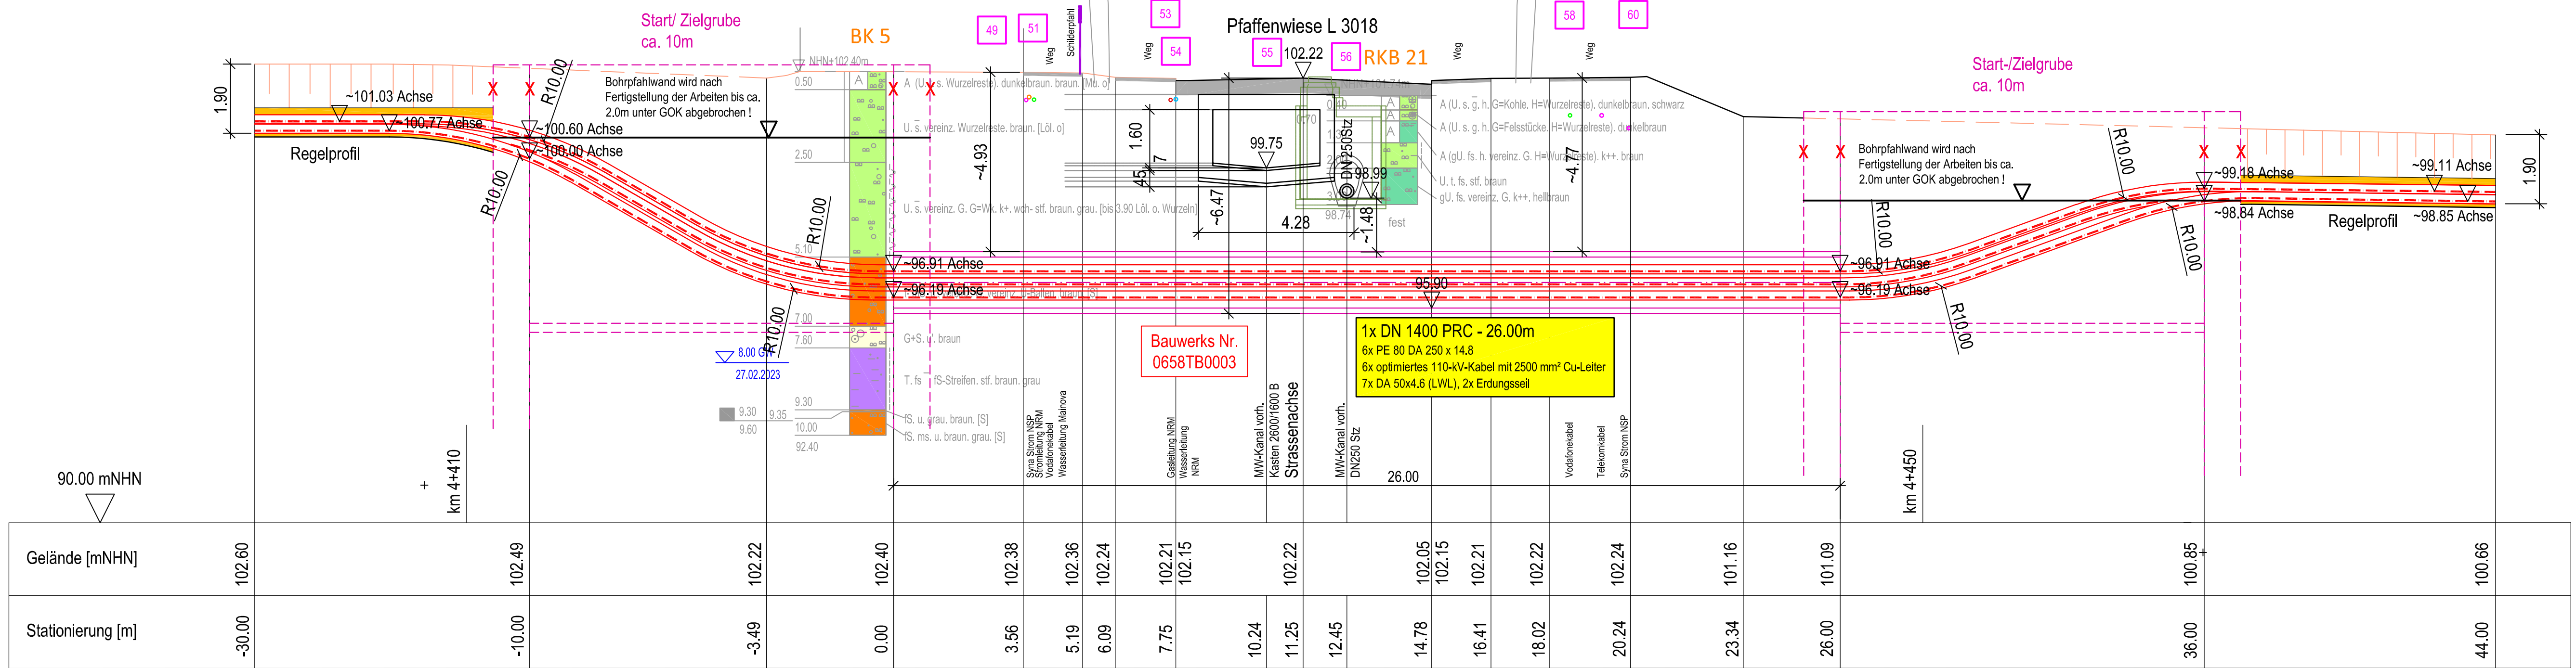


Detail Vortriebsrohr
Maßstab 1:25

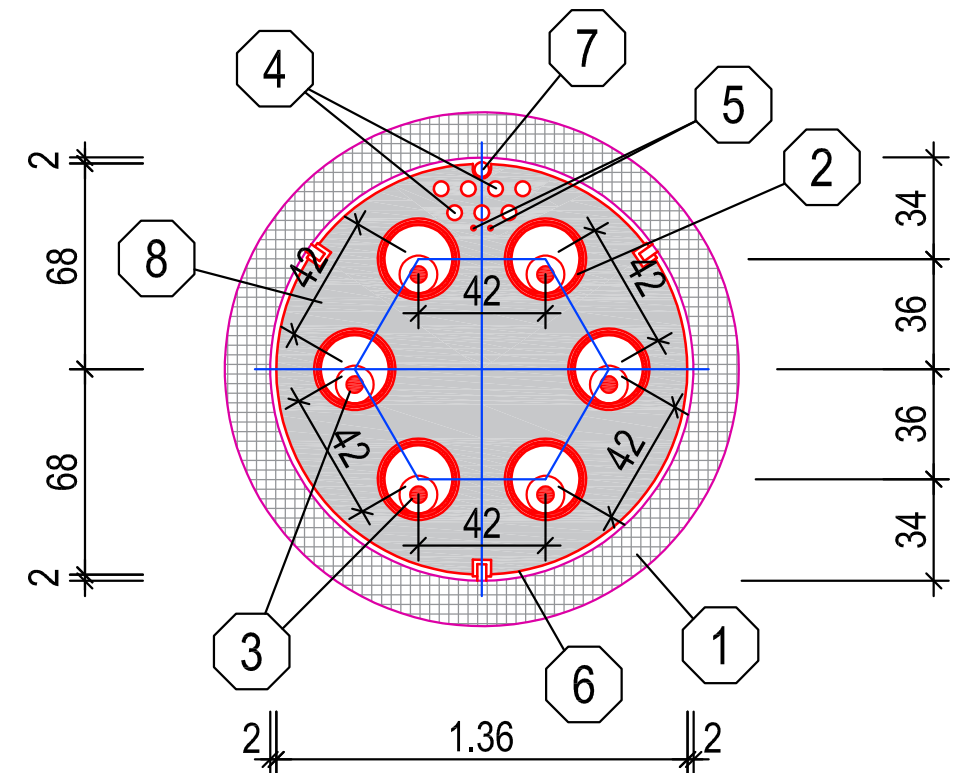

- Vortriebsrohr DN 1400 PRC
- 6x PE 80 DA 250 x 14.8
- 6x optimiertes 110-kV-Kabel mit 2500 mm² Cu-Leiter
- 7x PE 80 DA 50x4.6 (LWL)
- 2x Erdungsseil
- Kunststoffring mit sternförmig angeordneten Rädern oder Gleitkufen
- bauzeitt. Entlüftung für Verdämmarbeiten
- Dämm

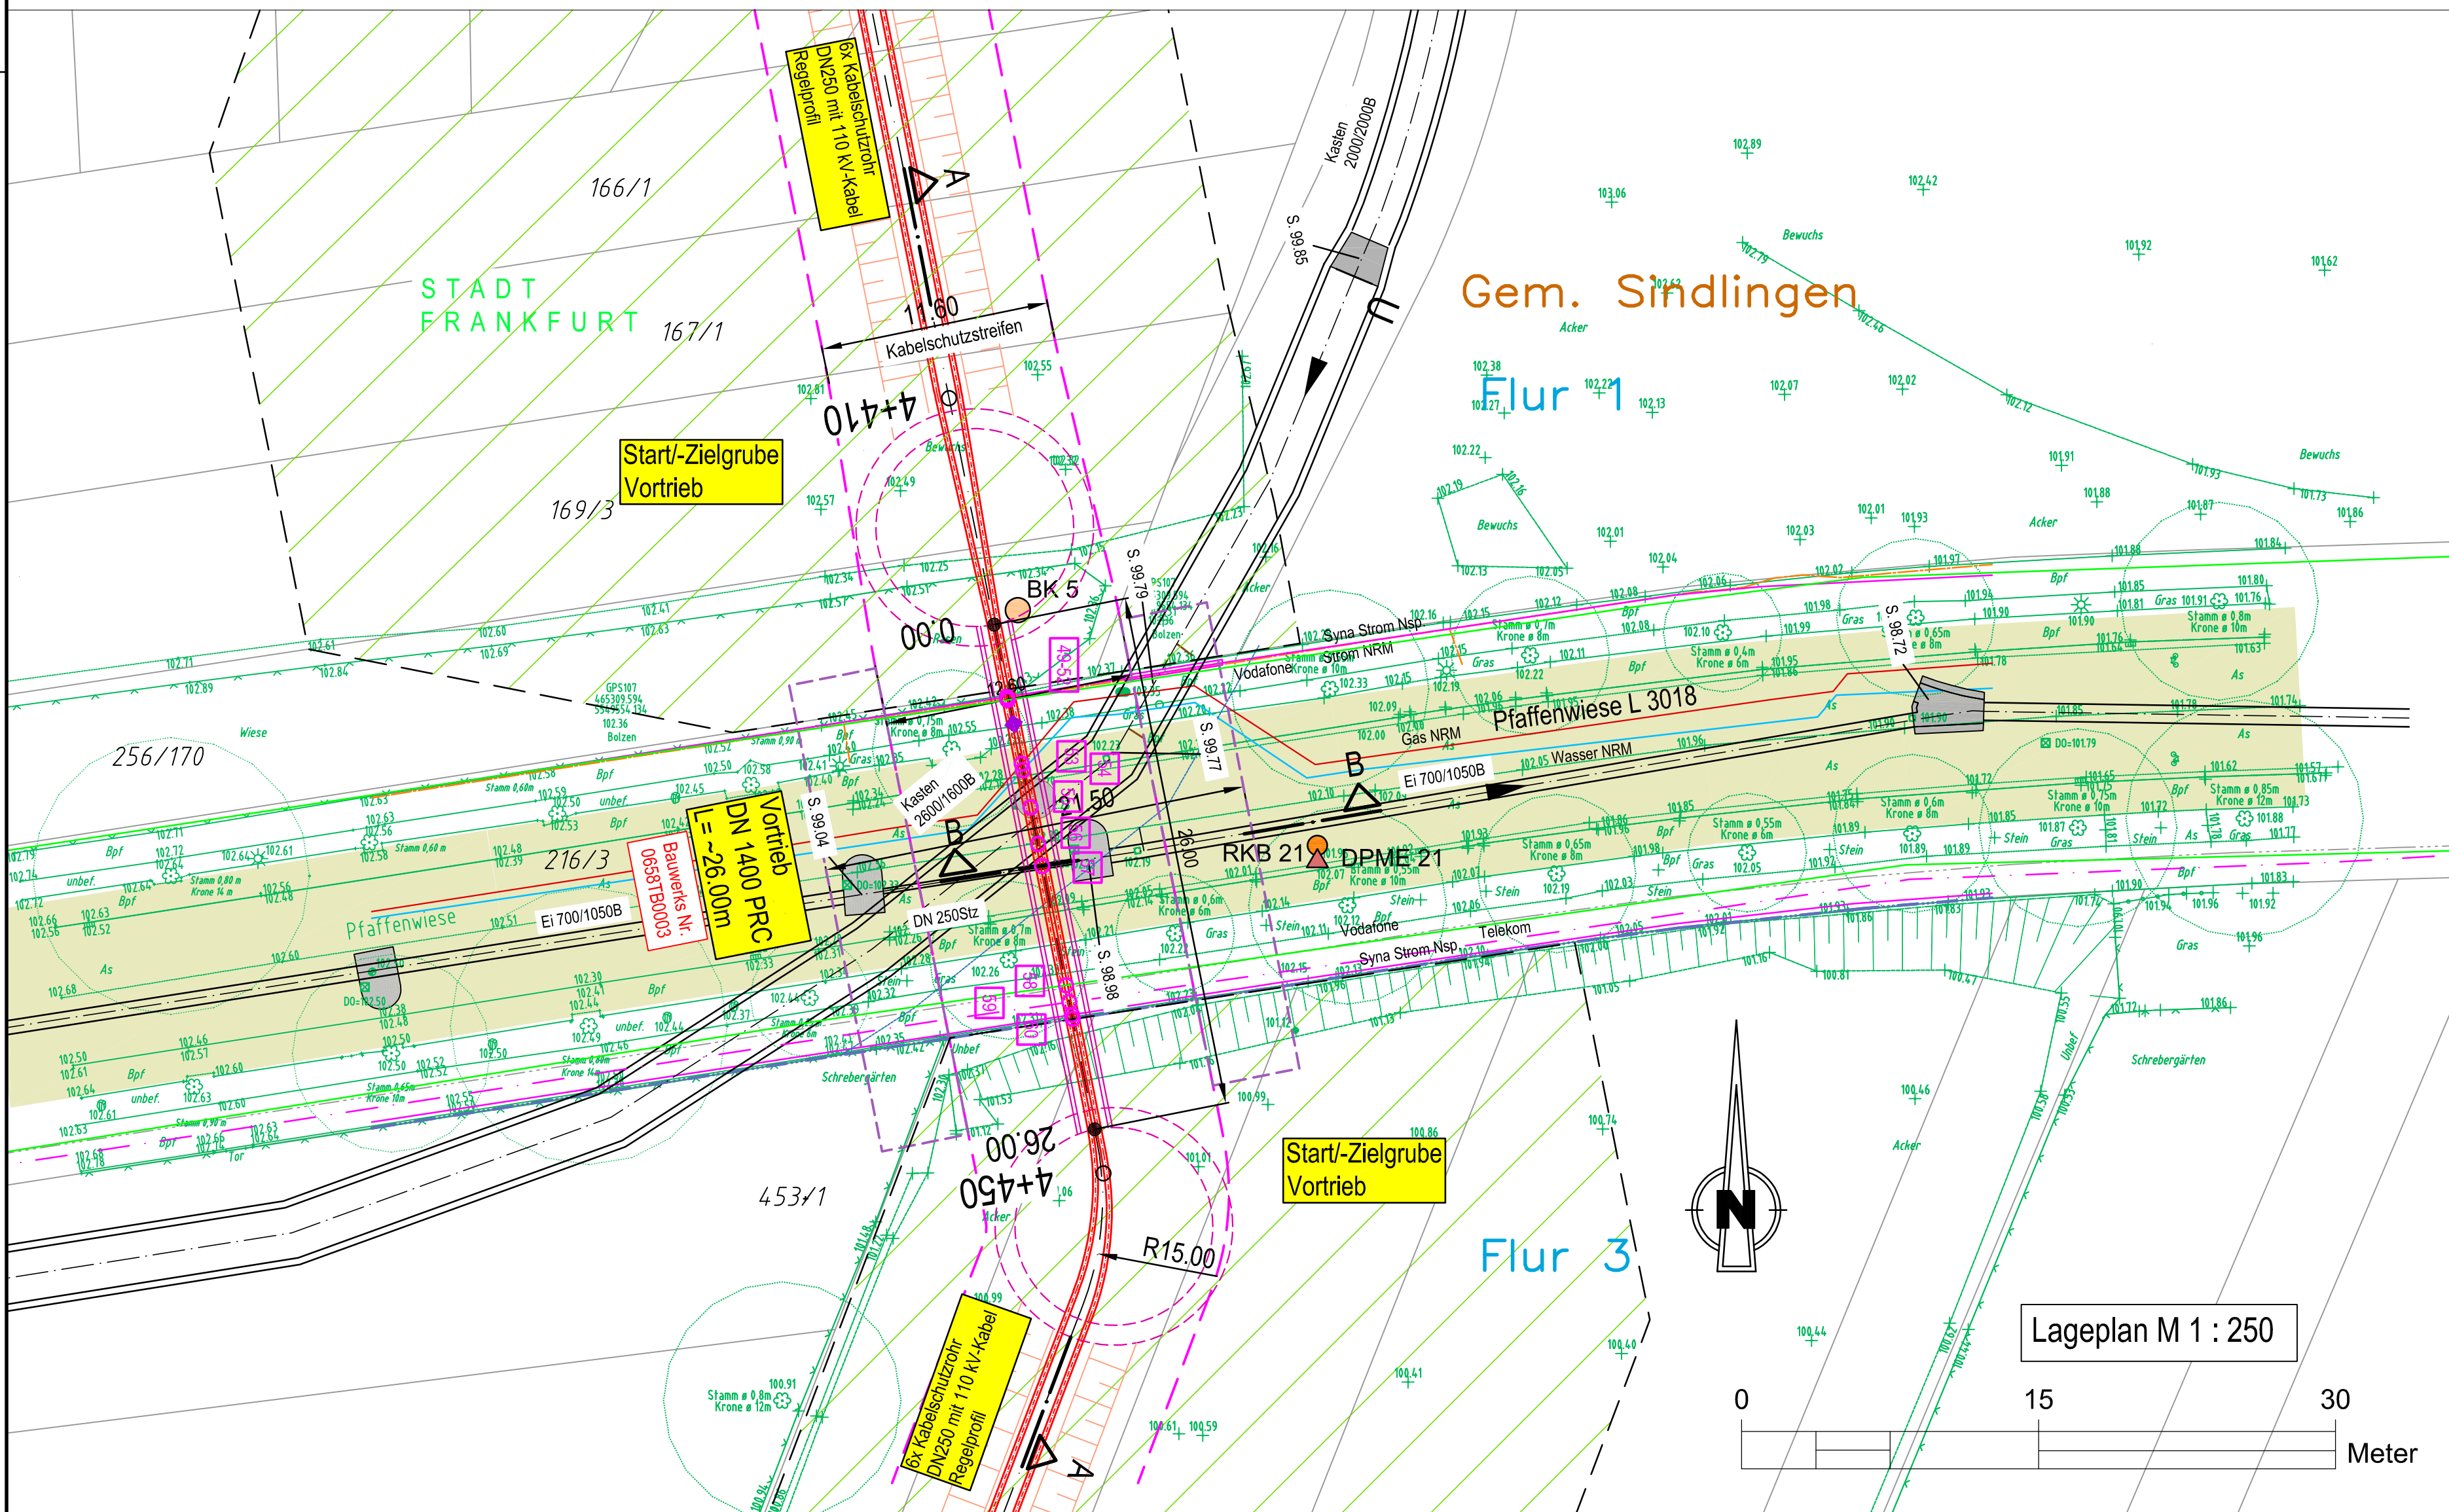

Schnitt B-B
Maßstab 1 : 100

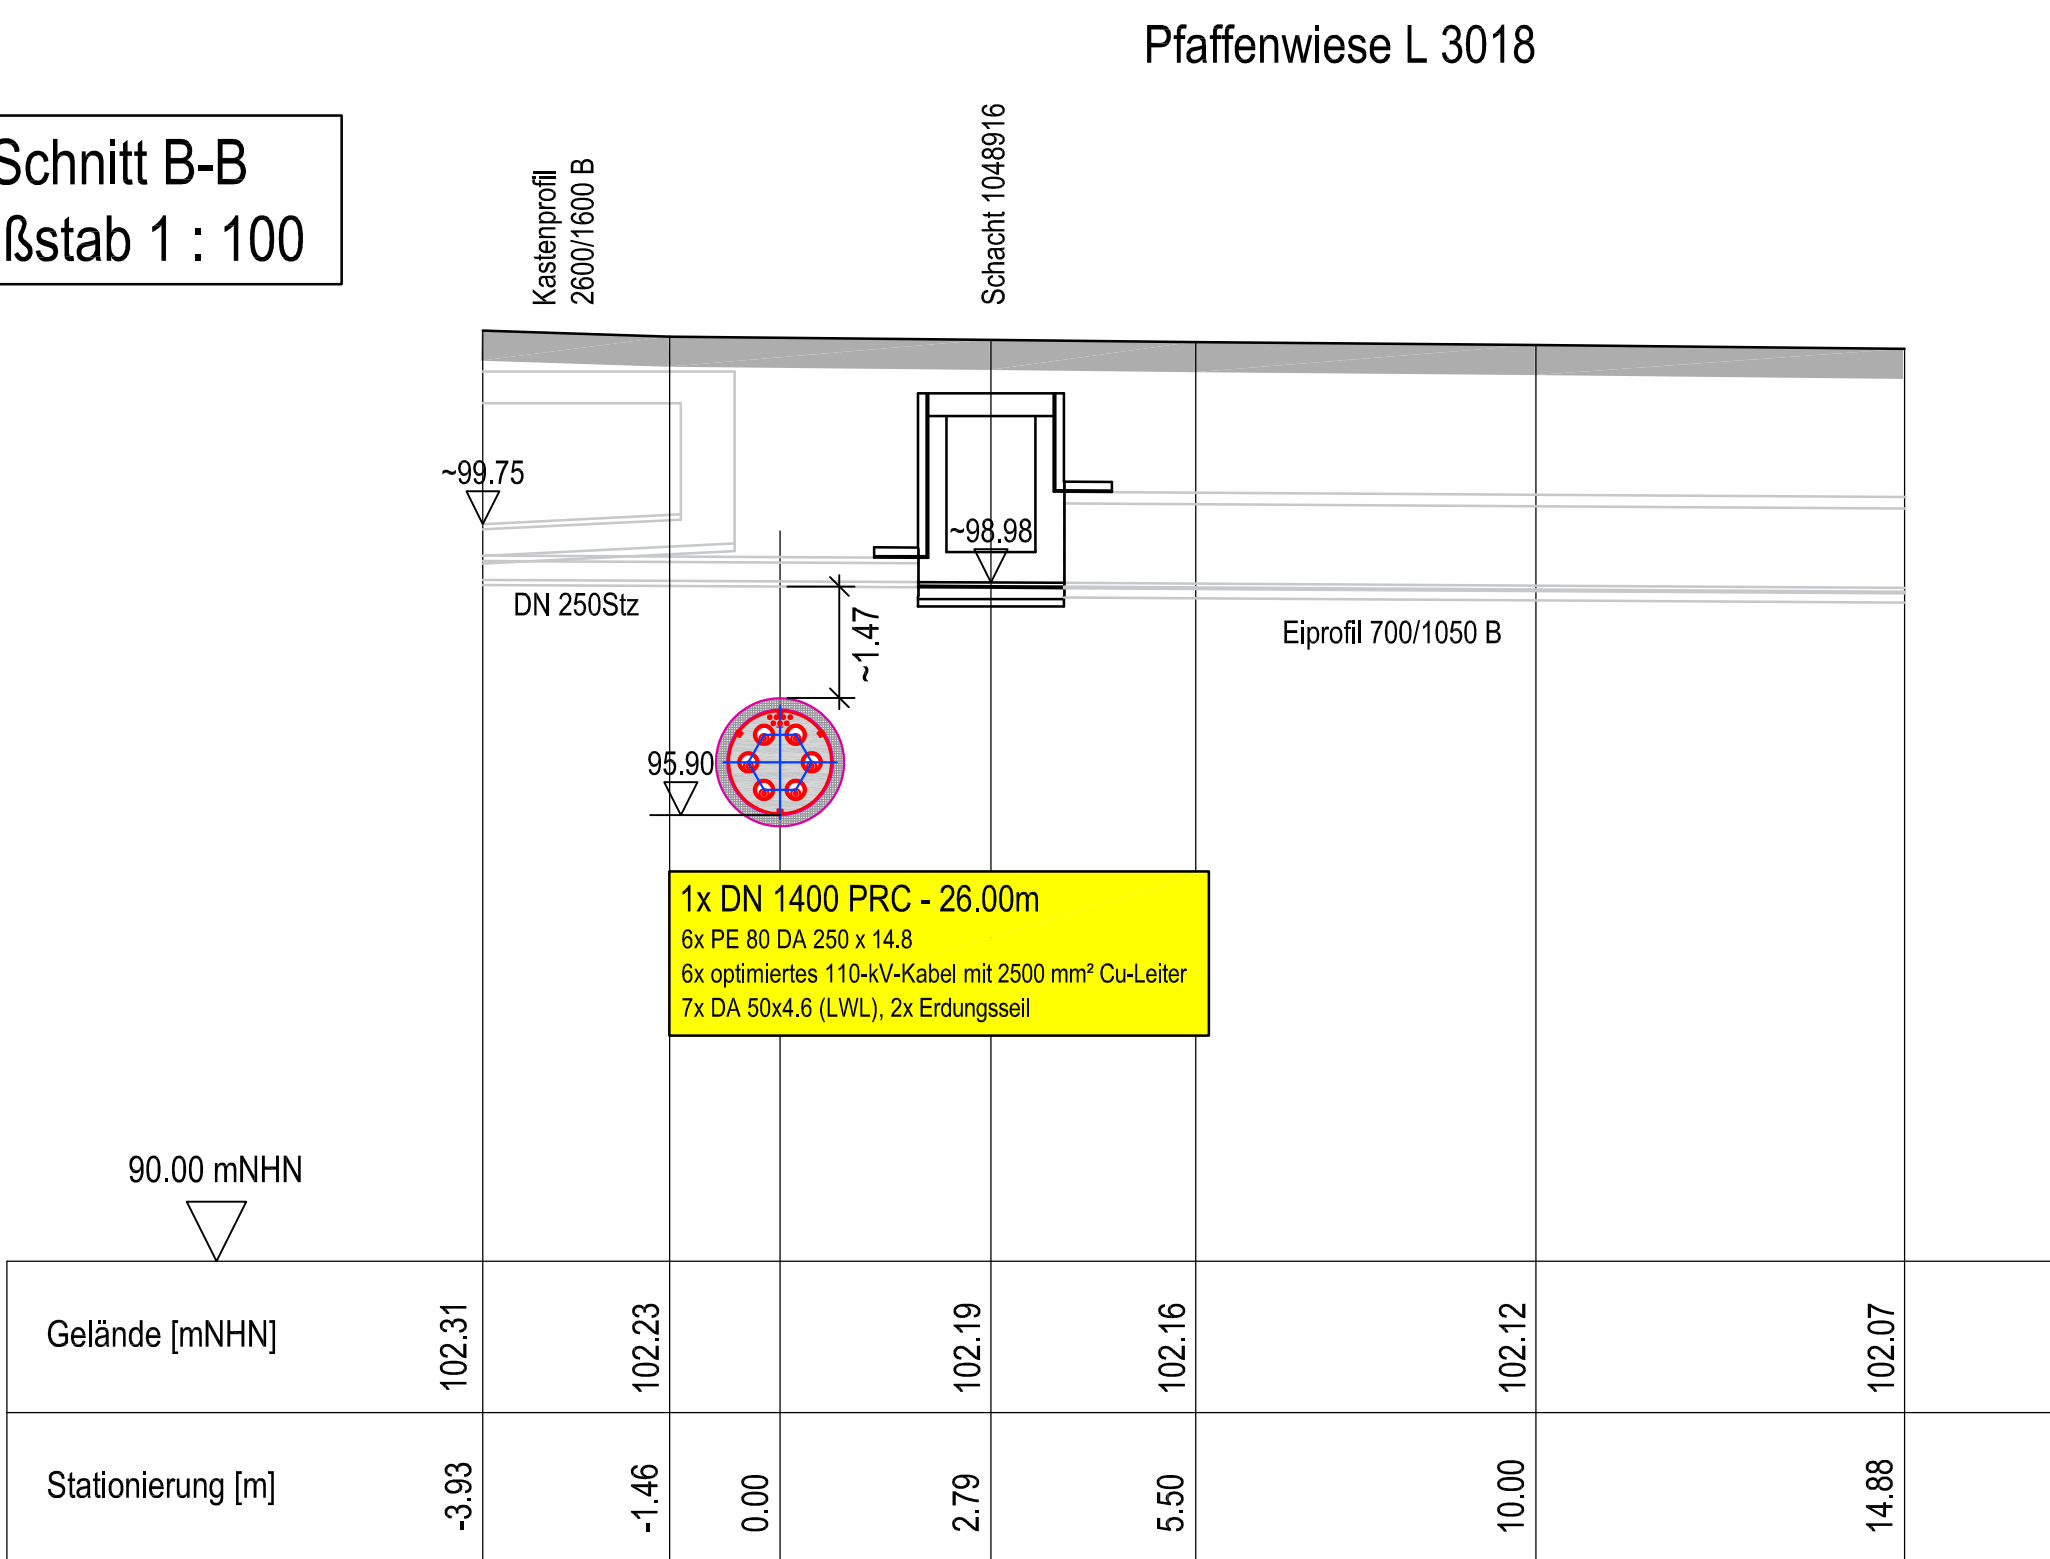

BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung	
DPM Rammsondierung mittels Sonde ISO 22476-2 bzw. DIN 4094-3	
RKB Rammkernbohrung	
BODENARTEN	
Auflage	A
Böschung	B
Grobschluff	GU
Kies	G
Kies+Sand	GS
Mulde	M
Muldenboden	Mu
Sand	S
Schluff	SL
Stein	St
Ton	T
Tuff	Tf
KORNGRÖßENBEREICH	
f feinst	f
m mittel	m
g grob	g
k+ kalkhaltig	k+
wch weich	wch
stf steif	stf
KALKGEHALT	
KONSISTENZ	
Grundwasser angebohrt	Grundwasser nach Bohrende
Sonderprobe	Bohrprobe

Anlage 5.9

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Antragsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVG)

Der Plan hat ausliegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVG planfestgestellt durch Beschluss

in der Gemeinde

Gemeinde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes)

Der Plan hat ausliegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Siegel

Neubau des 110-kV-Erdkabels
UA Welschgraben - IPH West
Bl. 0658

Detail Kreuzung Pfaffenwiese L3018
1:250/ 1:100
Querung geschlossene Bauweise

Gemarkung : SINDLINGEN
Gemeinde : Frankfurt am Main
Kreis : Frankfurt am Main
Reg.-Bez. : Odenwald
Land : Hessen
Katasteramt : Amt für Bodenmanagement Limburg a.d. Lahn
Grundbuchamt : Frankfurt am Main

Ausgabe: 03.06.2024
Erstellt: 03.06.2024
Inhalt: Planfeststellung

FISCHER
TEAMPLAN

amprion