Schnitt A-A
Maßstab 1:500/100

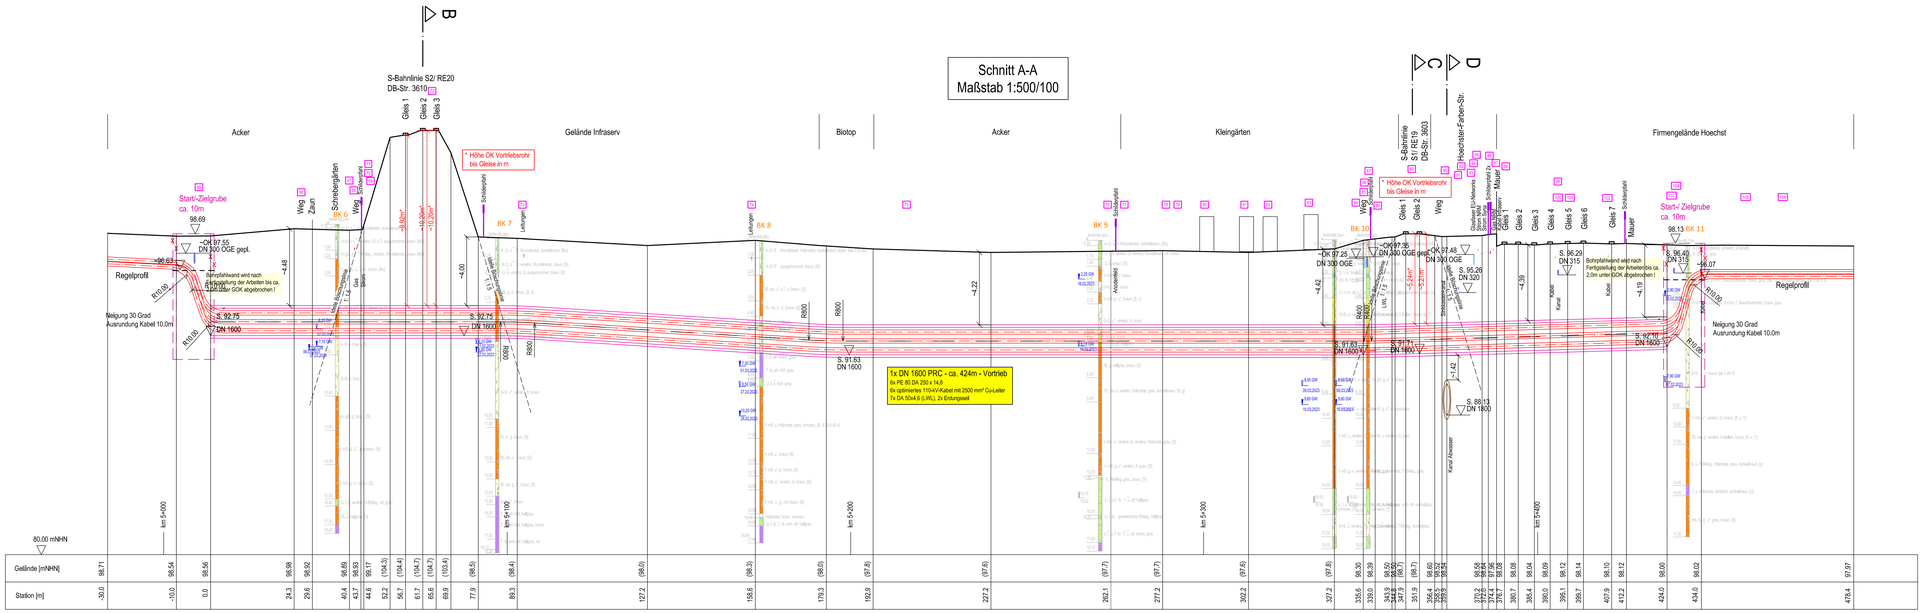

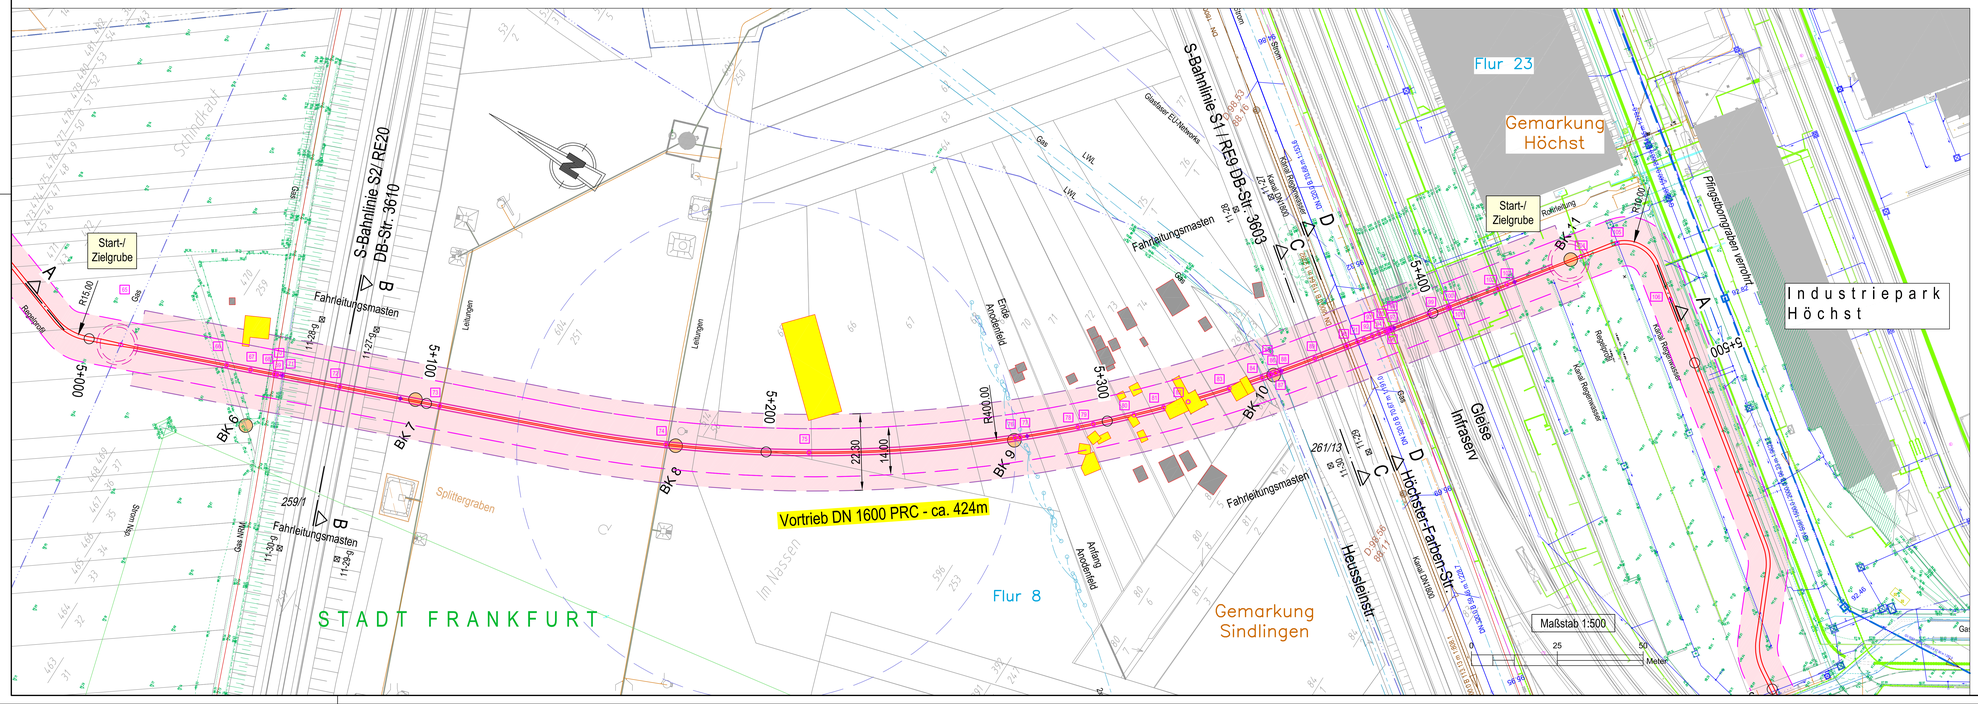

Detail Vortriebsrohr
Maßstab 1:25



1) Vortriebsrohr DN 1600 PRC
2) 6x PE 80 DA 250 x 14.8
3) 6x optimiertes 110-kV-Kabel mit 2500 mm² Cu-Leiter
4) 7x PE 80 DA 50x4.6 (LWL)
5) 2x Erdungsseil
6) Kunststoffring mit sternförmig angeordneten Rädern oder Gleitkufen
7) bauzeitl. Entlüftung für Verdämmarbeiten
8) Dämmer

LEGENDE

- Hauptachse Erdkabeltrasse
- 1+000 Stationierung Hauptachse
- Kabelstränge in Schutzrohr
- Vortriebsrohr
- Baugrube
- Schutzstreifenfläche Zone 1
- Schutzstreifenfläche Zone 2
- temporäre Arbeitsfläche/ Baustellenfläche
- 31 Objektnr. Kreuzungsverzeichnis
- Schilderpfahl

Vermessung Trigis Teamplan GmbH,
Stand Aug. 2022/ Aug. 2023
Höhenlage der Versorgungsleitungen nicht bekannt, nur nachrichtlich eingetragen.
Vor Baubeginn eventuell Suchschachtungen erforderlich !

Anlage 5.10

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....
in der Gemeinde .....
Gemeinde
Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....
Planfeststellungsbehörde
Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))
Der Planfeststellungsbeschluss und Auslegung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....
in der Gemeinde .....
Gemeinde
Siegel

Blatt 15a

Neubau des 110-kV-Erdkabels
UA Welschgraben - IPH West
Bl. 0658

Kreuzung Bahnlinien/ Höchster-Farben-Str.
1:500 u. 1:500/100
Querung geschlossene Bauweise

Gemarkung / Gemeinde	SINDLINGEN/ HOECHST / Frankfurt am Main
Kreis / Reg.-Präs. / Land	Frankfurt am Main / Darmstadt / Hessen
Katasteramt / Grundbuchamt	Amt für Bodenmanagement Limburg a.d.Lahn / Frankfurt am Main

Ausgabe:	03.06.2024
Erstellt:	03.06.2024
Inhalt:	Planfeststellung

FISCHER TEAMPLAN

amprion

841x1500